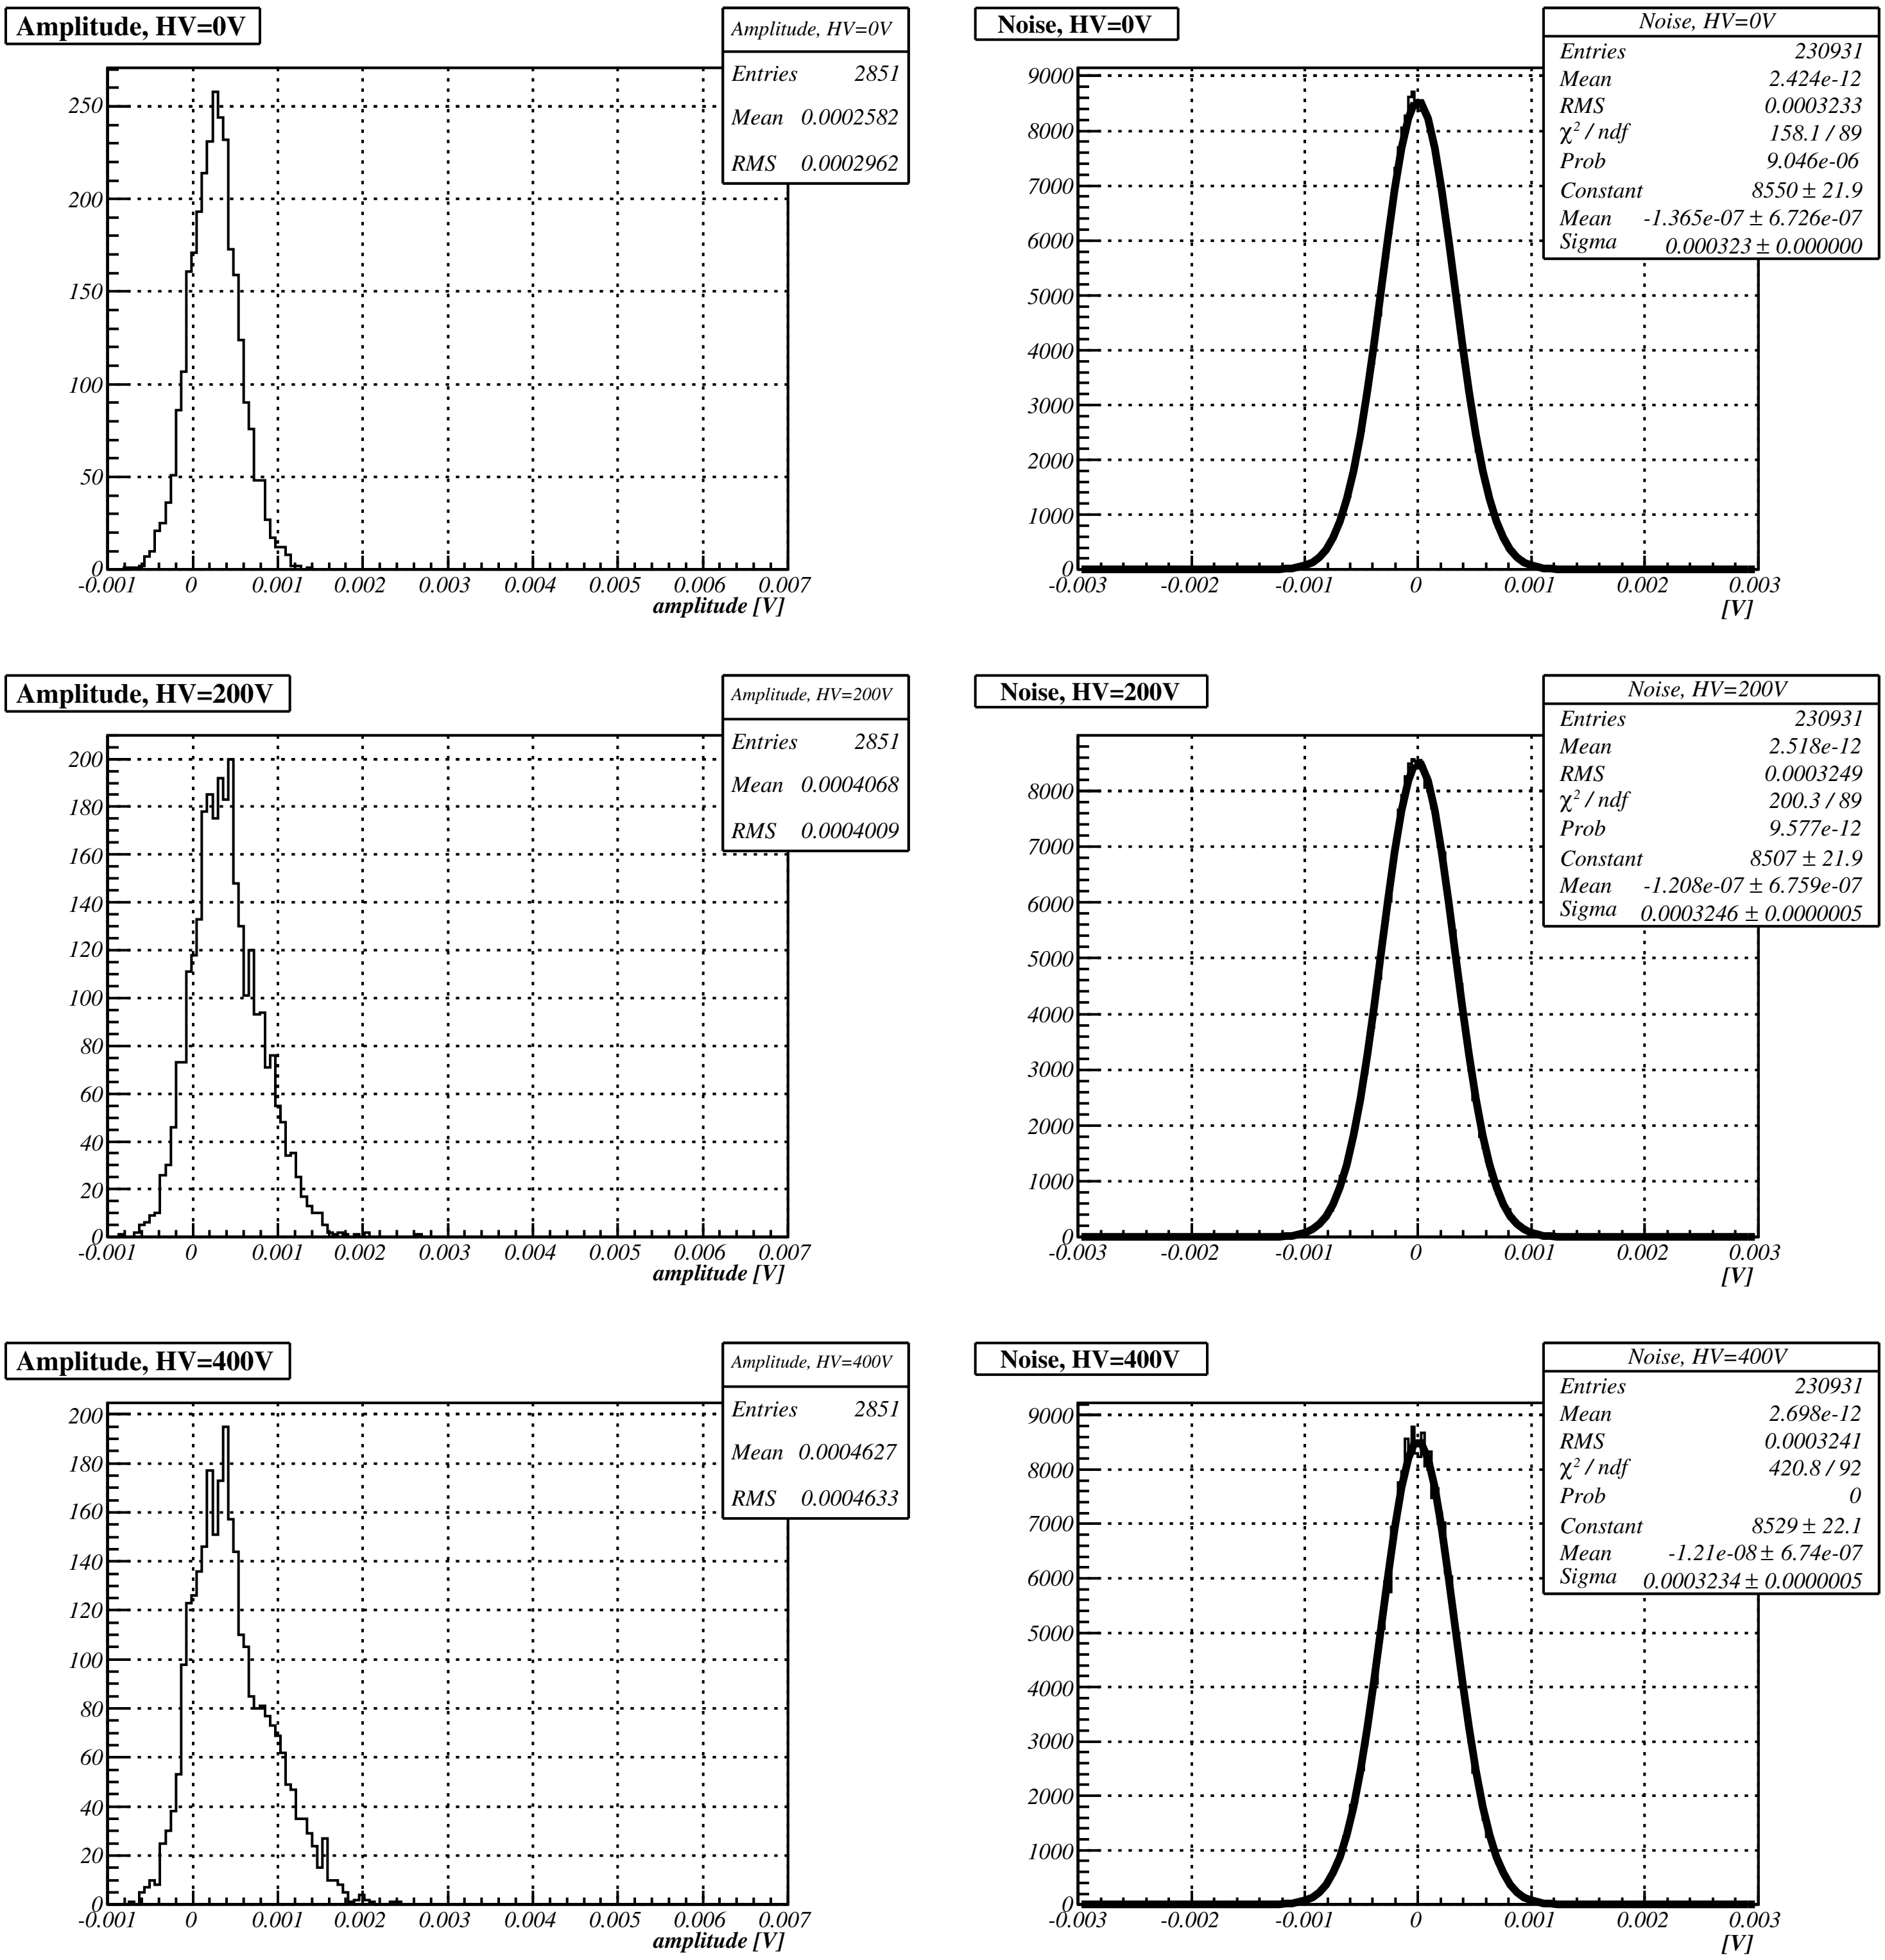
Amplitude, HV=0V
Amplitude, HV=0V
Entries 2851
Mean 0.0002582
RMS 0.0002962
amplitude [V]
Noise, HV=0V
Noise, HV=0V
Entries 230931
Mean 2.424e-12
RMS 0.0003233
χ² / ndf 158.1 / 89
Prob 9.046e-06
Constant 8550 ± 21.9
Mean -1.365e-07 ± 6.726e-07
Sigma 0.000323 ± 0.000000
[V]
Amplitude, HV=200V
Amplitude, HV=200V
Entries 2851
Mean 0.0004068
RMS 0.0004009
amplitude [V]
Noise, HV=200V
Noise, HV=200V
Entries 230931
Mean 2.518e-12
RMS 0.0003249
χ² / ndf 200.3 / 89
Prob 9.577e-12
Constant 8507 ± 21.9
Mean -1.208e-07 ± 6.759e-07
Sigma 0.0003246 ± 0.0000005
[V]
Amplitude, HV=400V
Amplitude, HV=400V
Entries 2851
Mean 0.0004627
RMS 0.0004633
amplitude [V]
Noise, HV=400V
Noise, HV=400V
Entries 230931
Mean 2.698e-12
RMS 0.0003241
χ² / ndf 420.8 / 92
Prob 0
Constant 8529 ± 22.1
Mean -1.21e-08 ± 6.74e-07
Sigma 0.0003234 ± 0.0000005
[V]

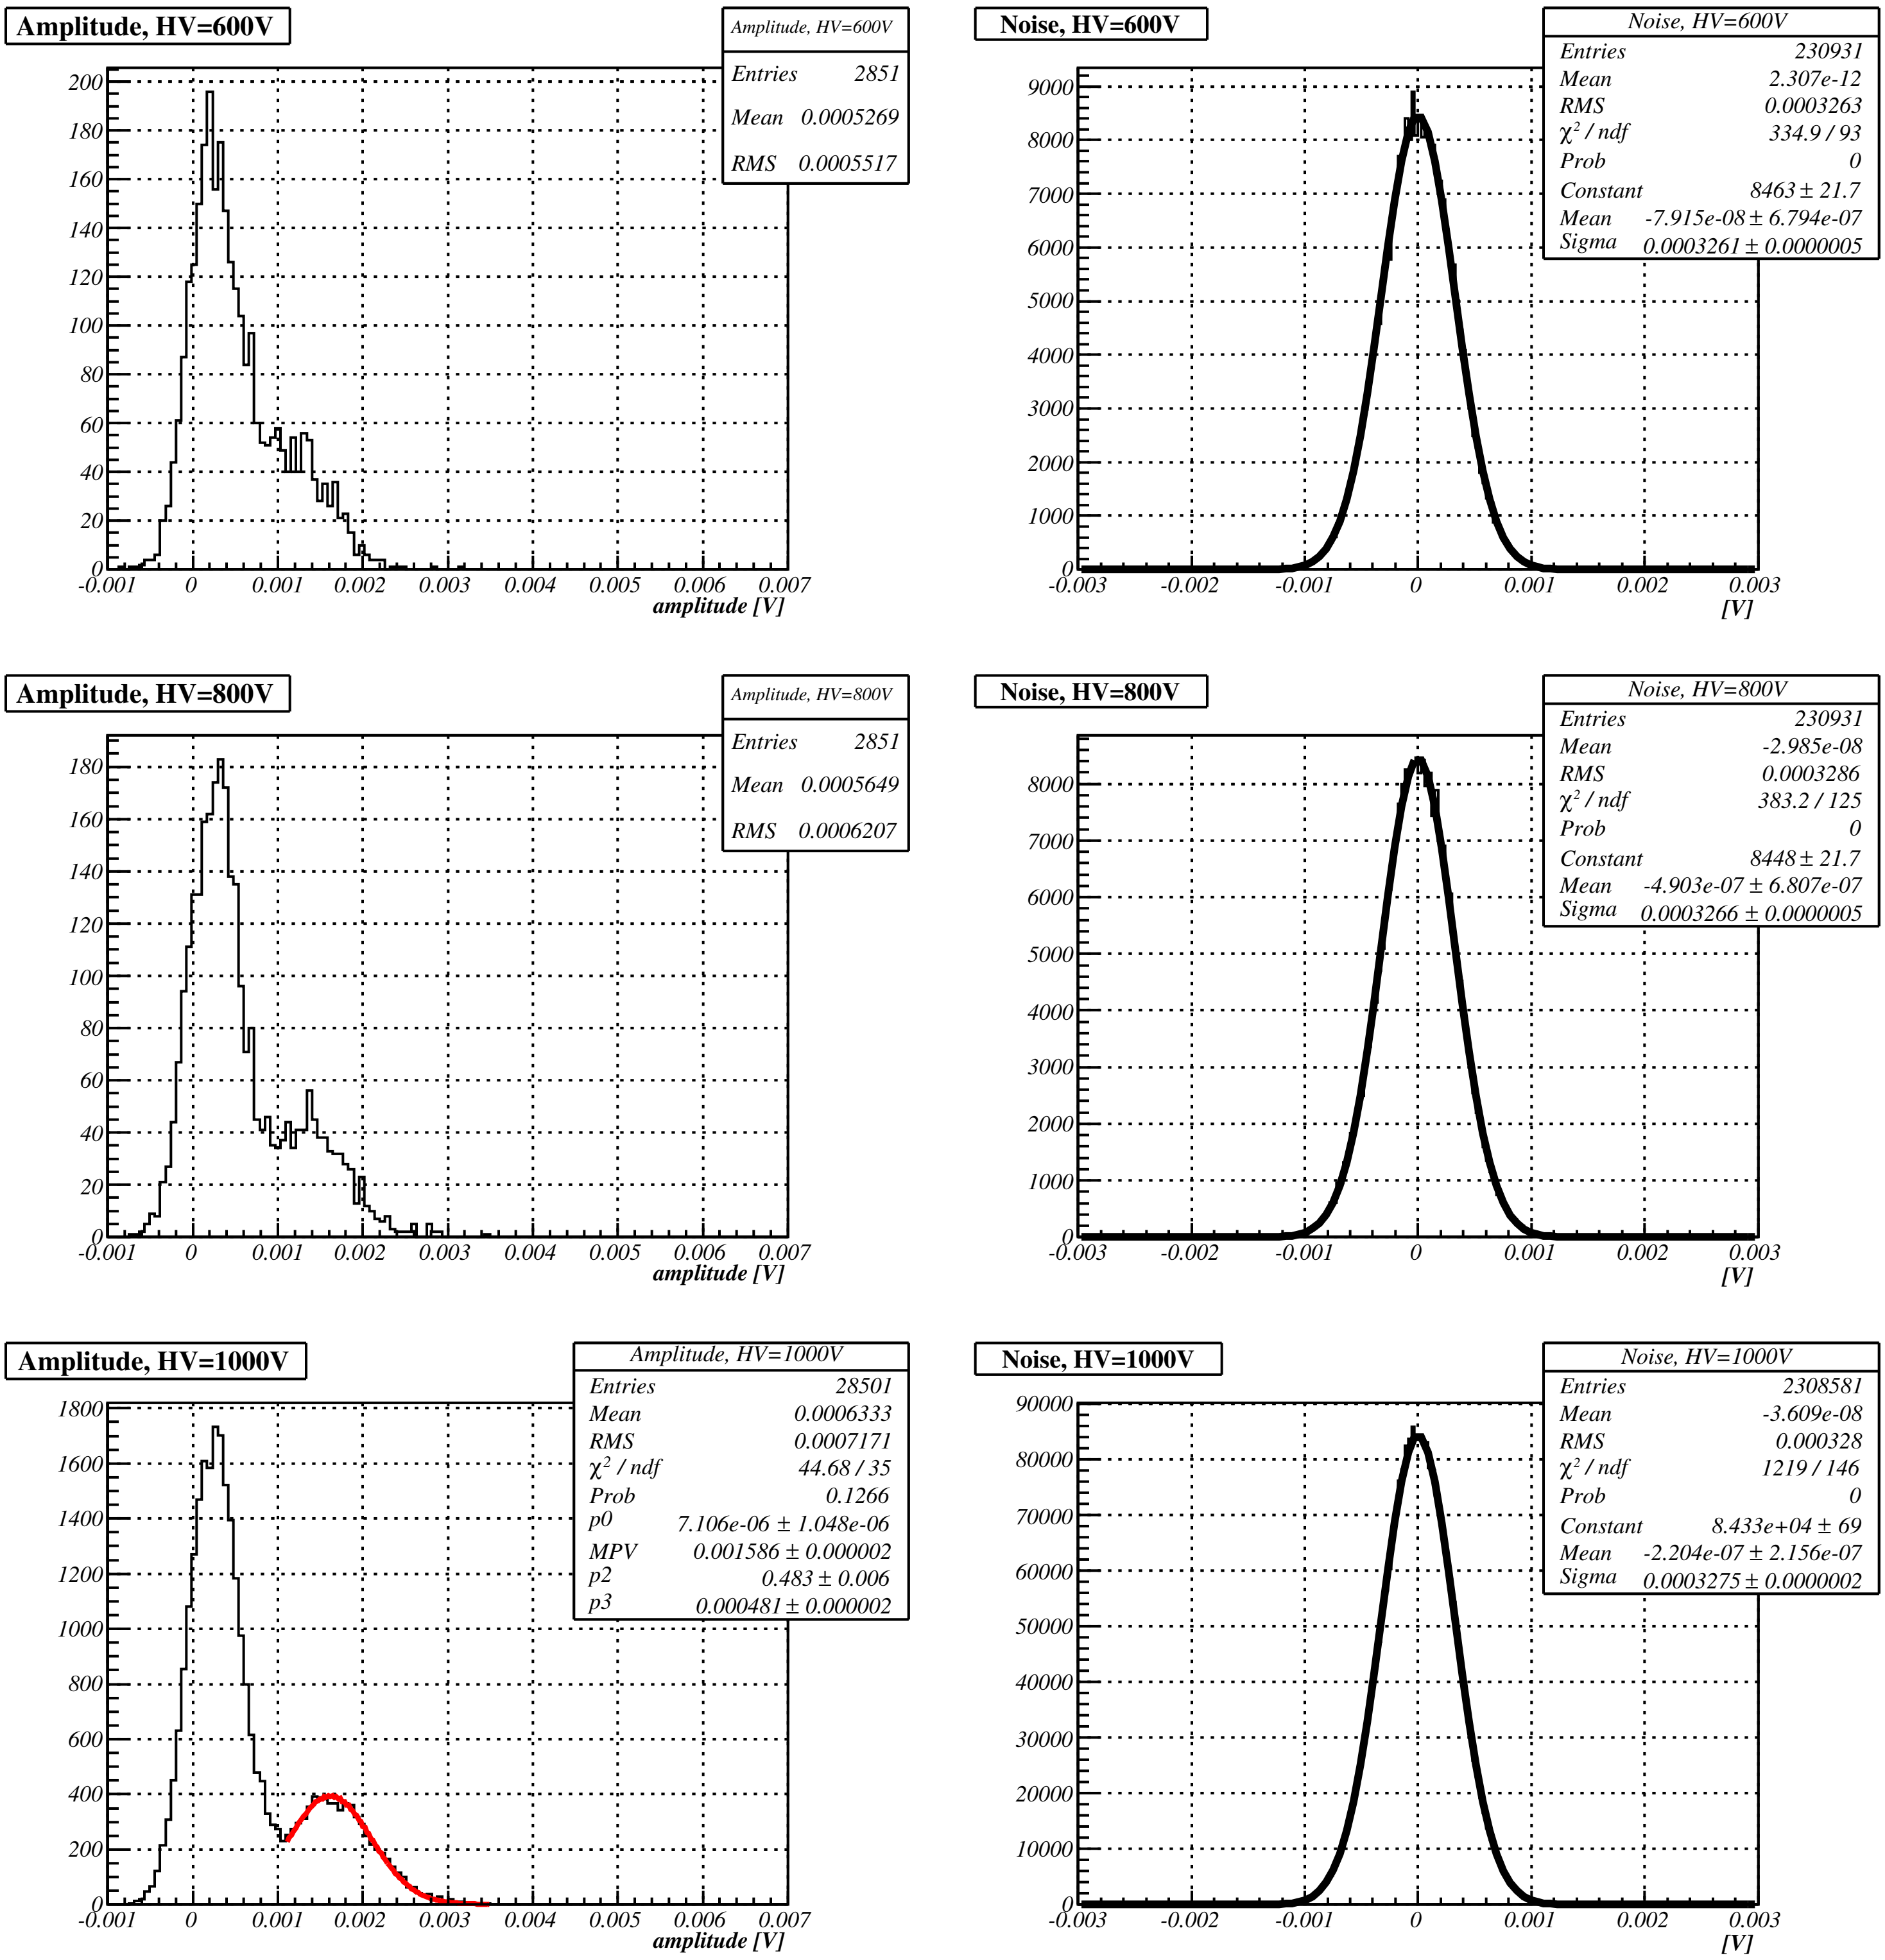
Amplitude, HV=600V
Amplitude, HV=600V
Entries 2851
Mean 0.0005269
RMS 0.0005517
amplitude [V]
Noise, HV=600V
Noise, HV=600V
Entries 230931
Mean 2.307e-12
RMS 0.0003263
χ² / ndf 334.9 / 93
Prob 0
Constant 8463 ± 21.7
Mean -7.915e-08 ± 6.794e-07
Sigma 0.0003261 ± 0.0000005
[V]
Amplitude, HV=800V
Amplitude, HV=800V
Entries 2851
Mean 0.0005649
RMS 0.0006207
amplitude [V]
Noise, HV=800V
Noise, HV=800V
Entries 230931
Mean -2.985e-08
RMS 0.0003286
χ² / ndf 383.2 / 125
Prob 0
Constant 8448 ± 21.7
Mean -4.903e-07 ± 6.807e-07
Sigma 0.0003266 ± 0.0000005
[V]
Amplitude, HV=1000V
Amplitude, HV=1000V
Entries 28501
Mean 0.0006333
RMS 0.0007171
χ² / ndf 44.68 / 35
Prob 0.1266
p0 7.106e-06 ± 1.048e-06
MPV 0.001586 ± 0.000002
p2 0.483 ± 0.006
p3 0.000481 ± 0.000002
amplitude [V]
Noise, HV=1000V
Noise, HV=1000V
Entries 2308581
Mean -3.609e-08
RMS 0.000328
χ² / ndf 1219 / 146
Prob 0
Constant 8.433e+04 ± 69
Mean -2.204e-07 ± 2.156e-07
Sigma 0.0003275 ± 0.0000002
[V]

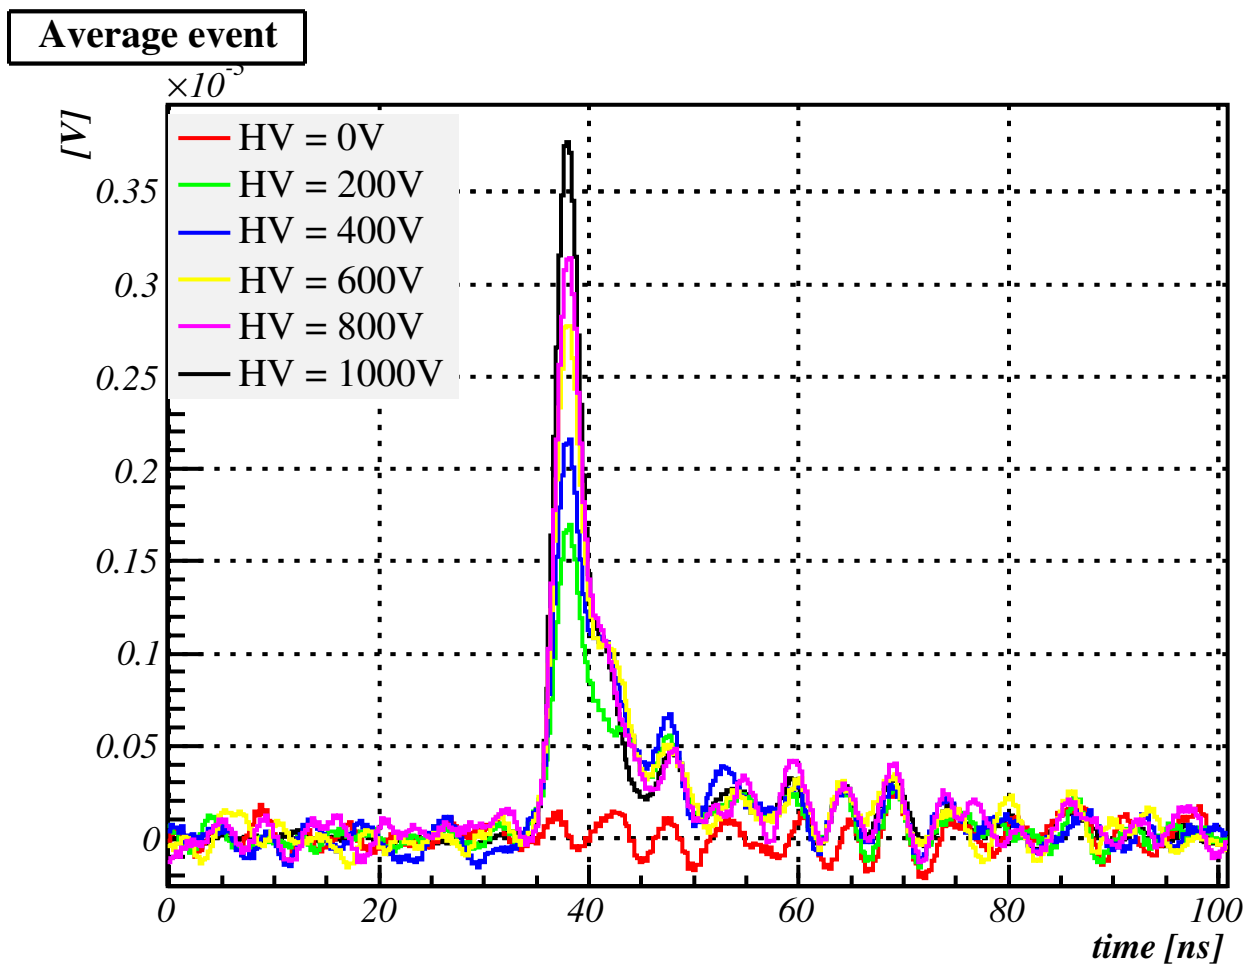
Average event
[V]
HV = 0V
HV = 200V
HV = 400V
HV = 600V
HV = 800V
HV = 1000V
time [ns]

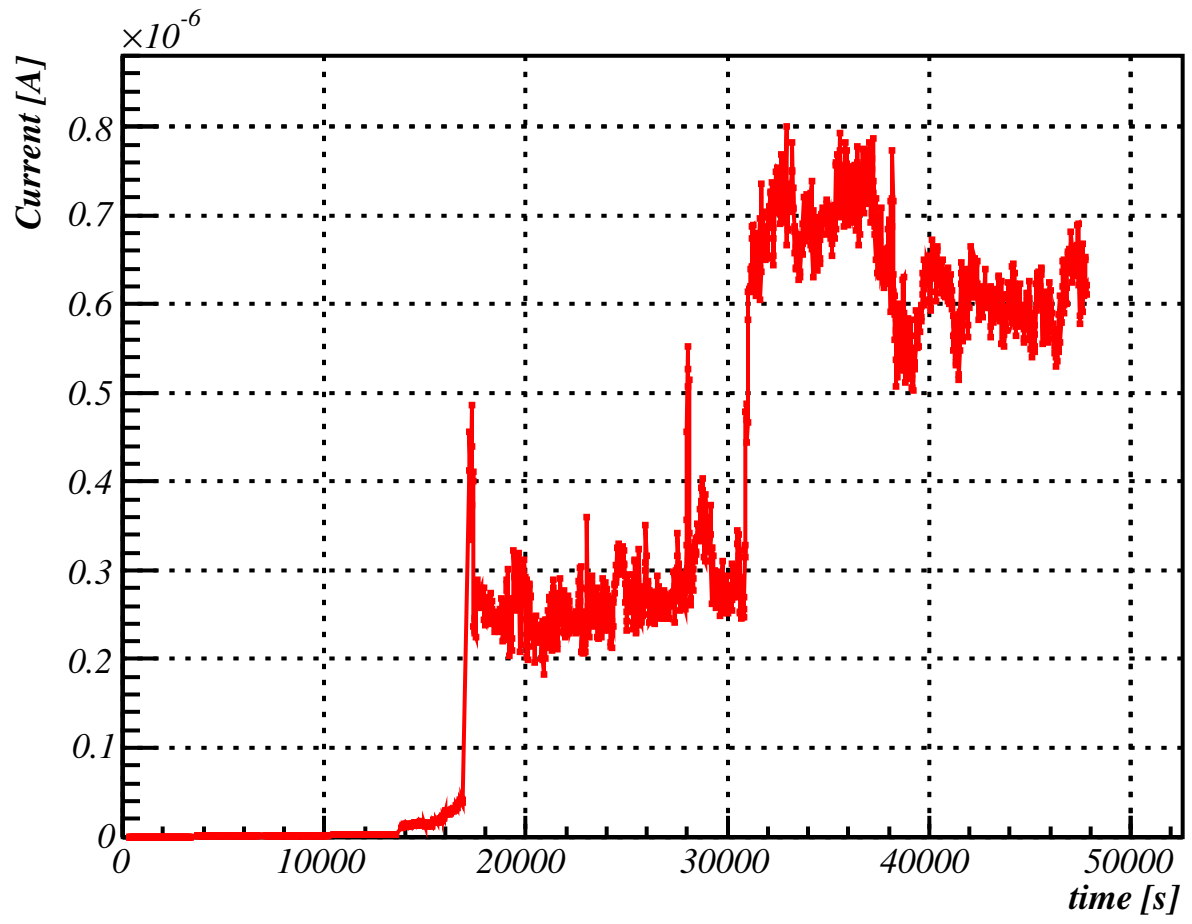
Current [A]
time [s]

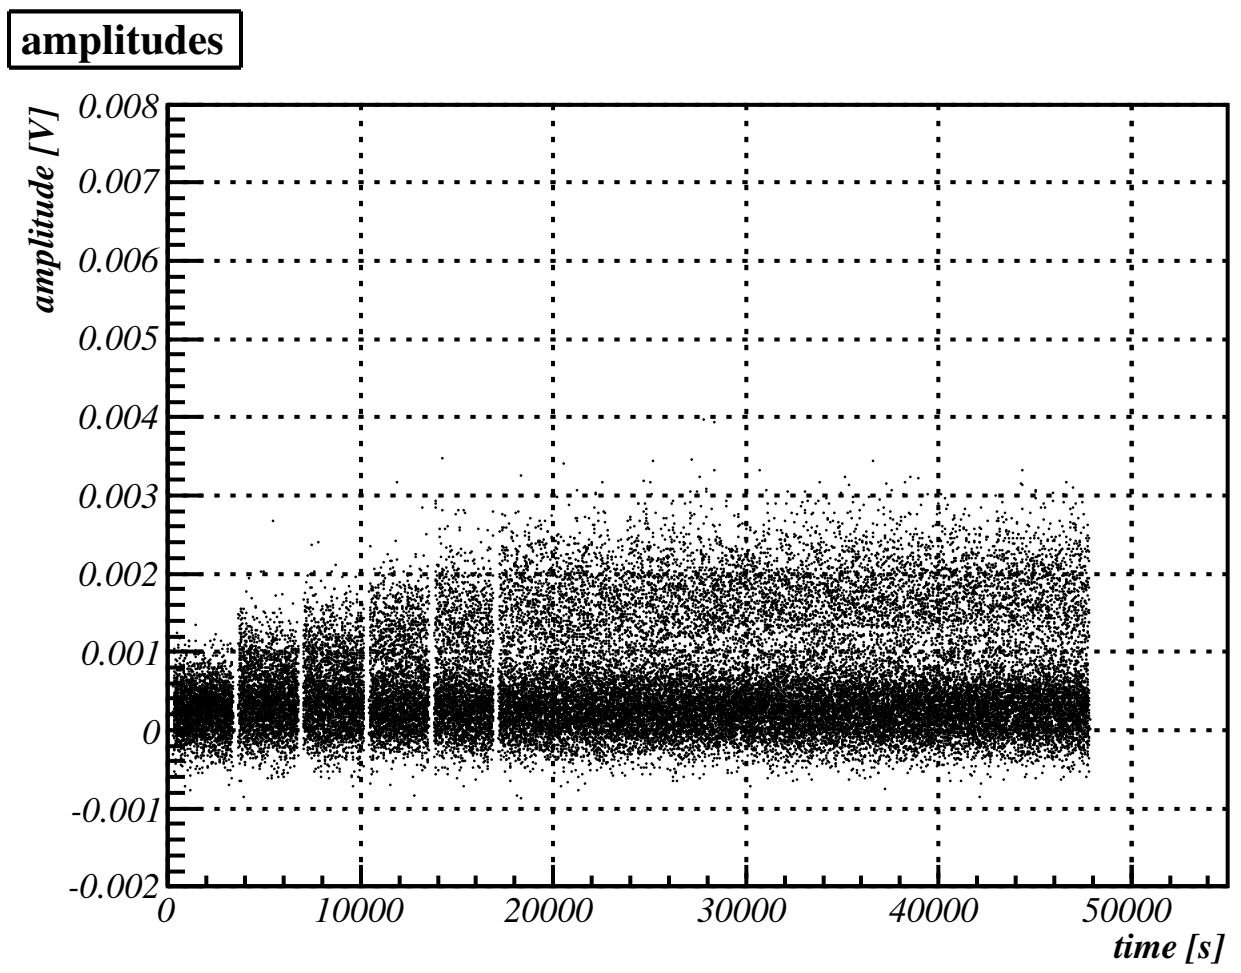
amplitudes
amplitude [V]
time [s]

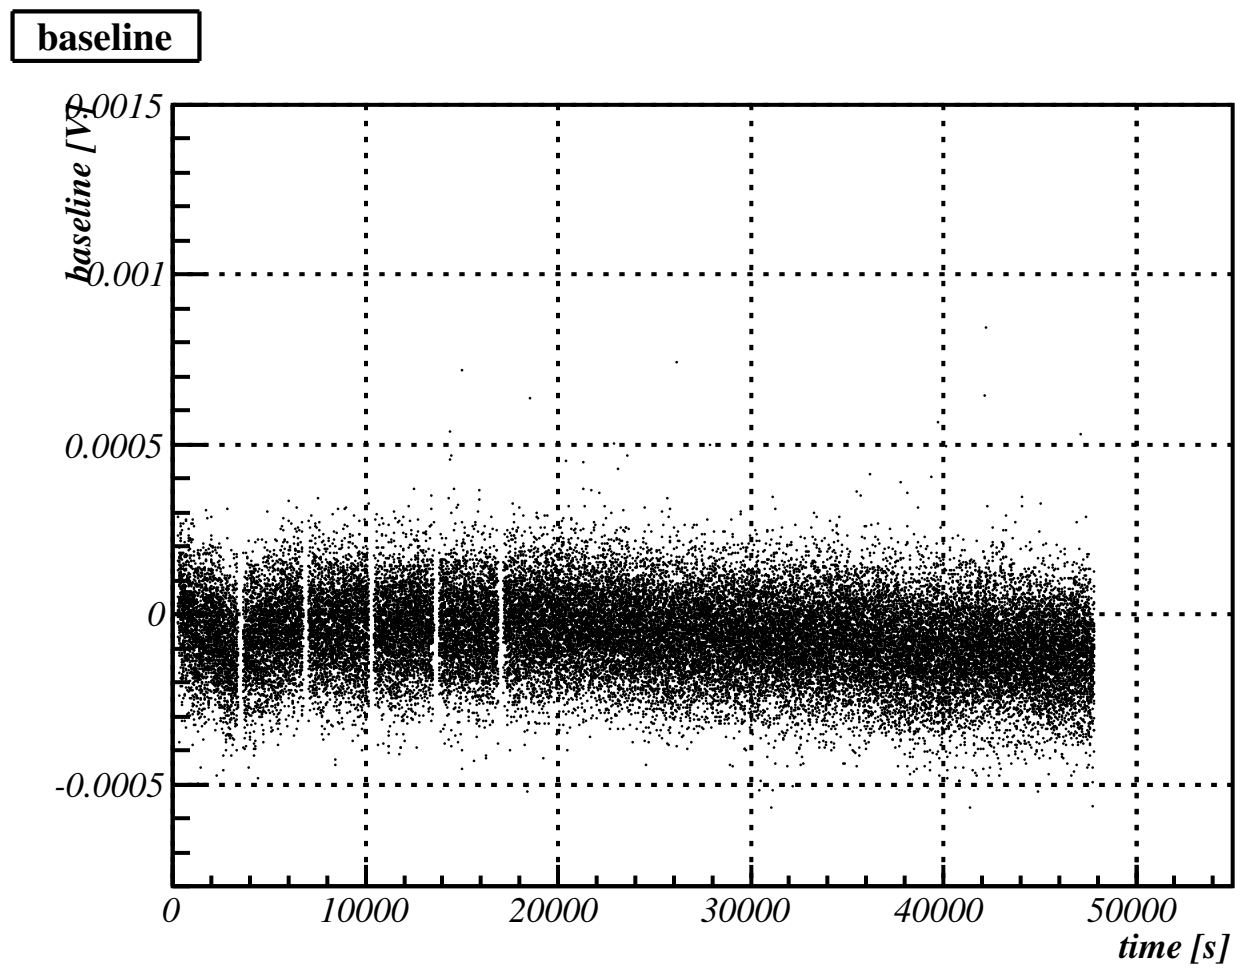
baseline
baseline [V]
time [s]

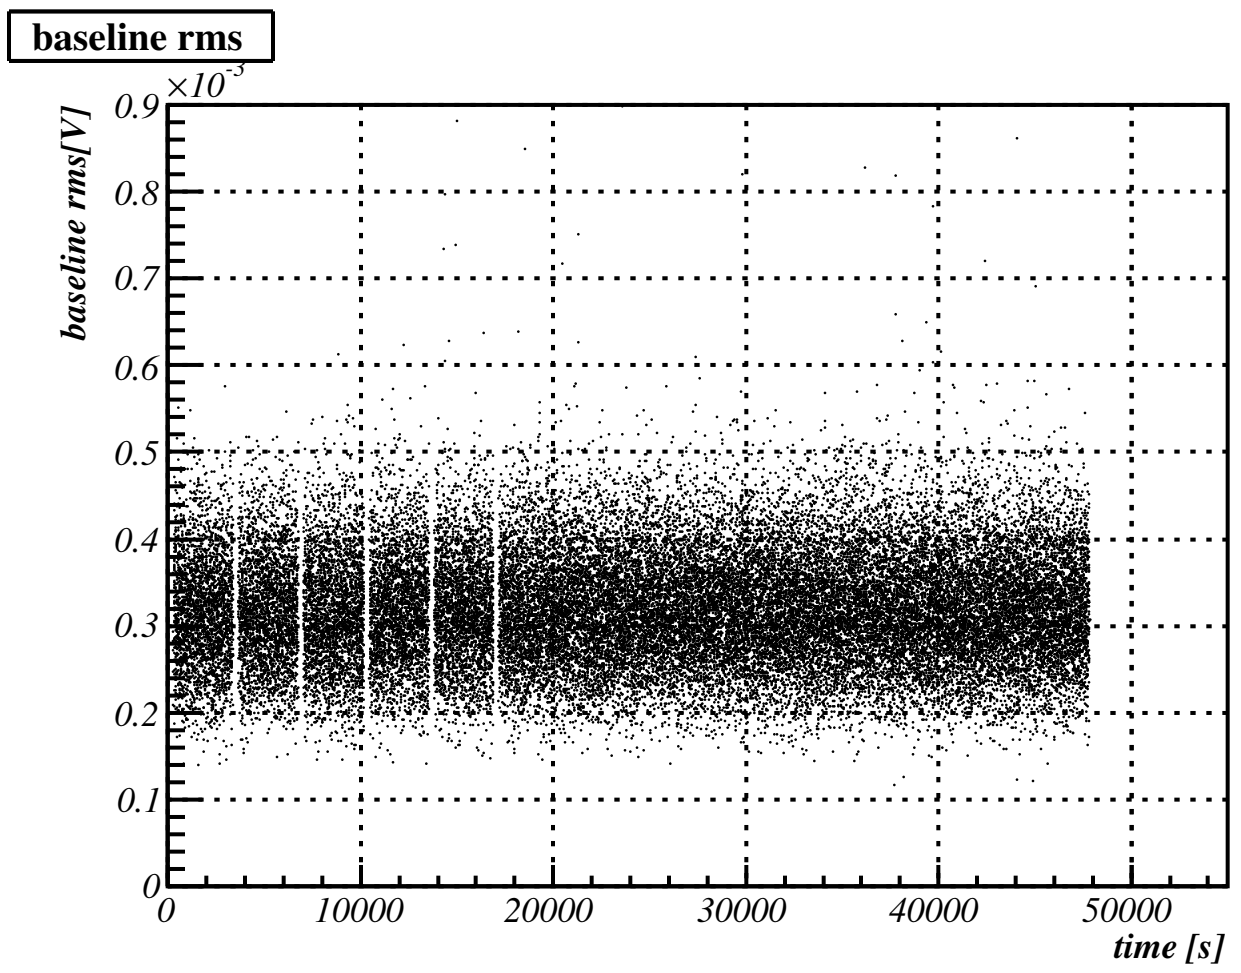
baseline rms
baseline rms[V]
time [s]

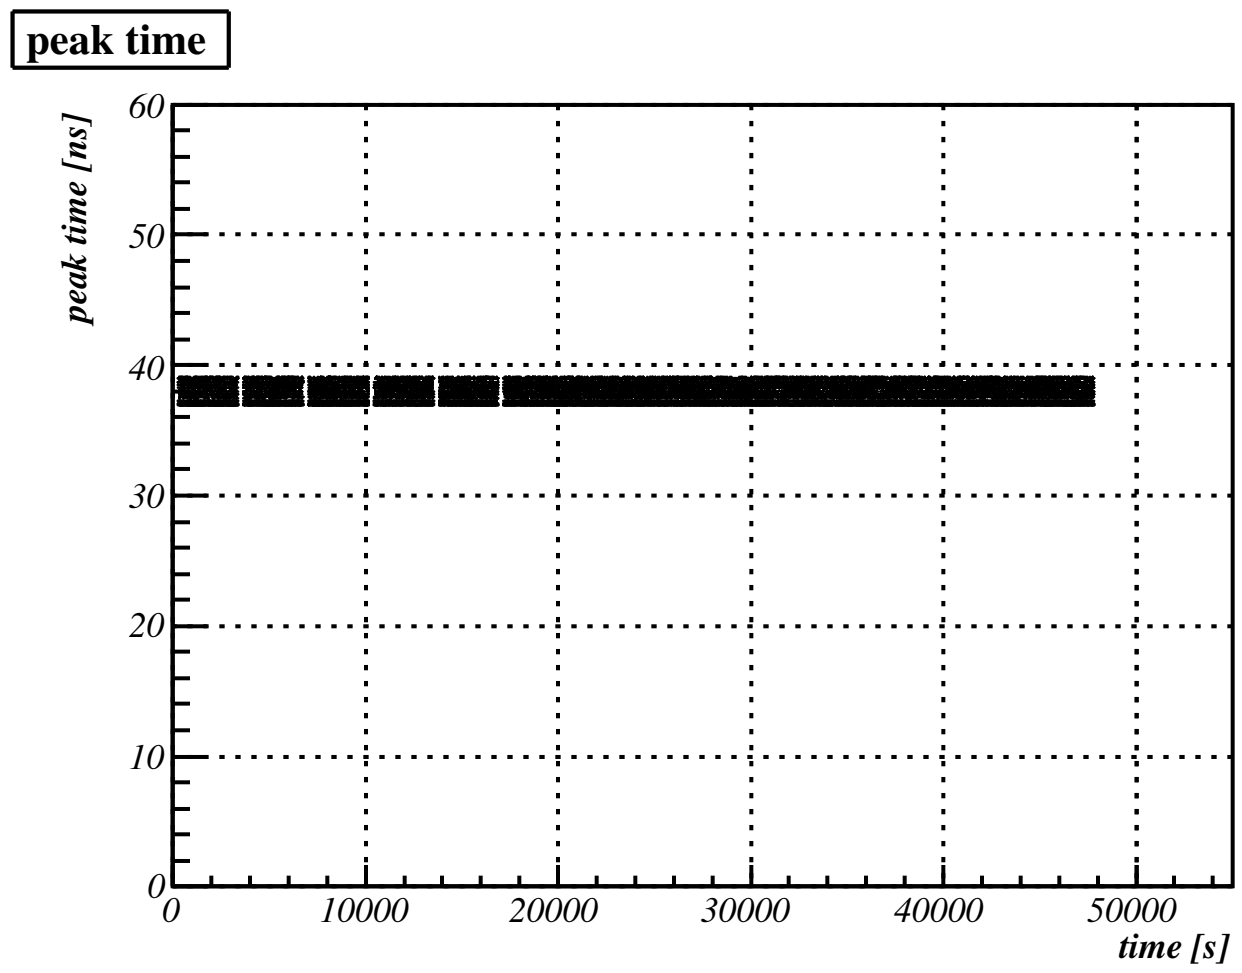
peak time
peak time [ns]
time [s]

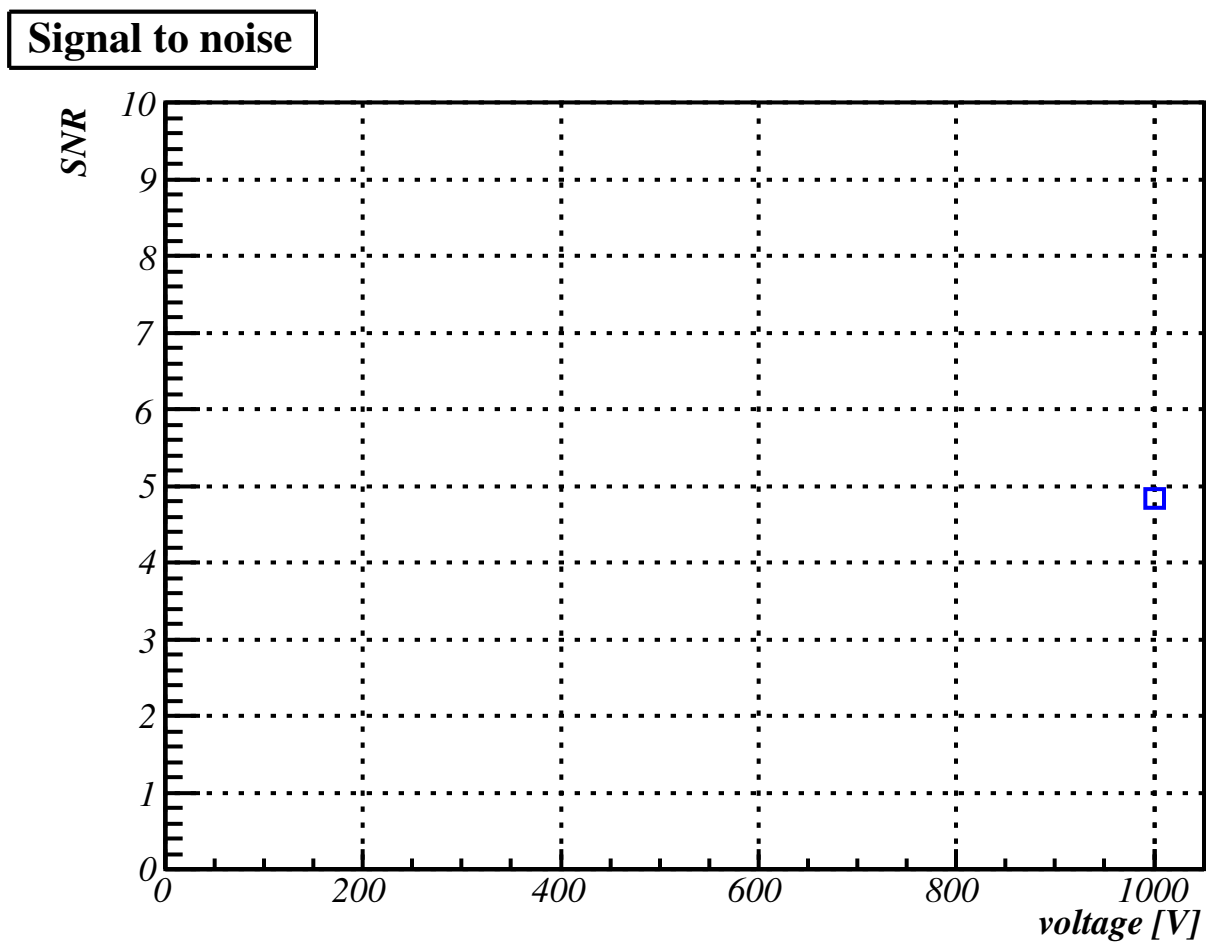

SP_071026192354_Fotec401_A422-7_A422-5_ceramic7_measurement1_After.3e14p.Irr.xls